

天星冷链管理系统

V1.0

Cold Chain Management System

冰箱>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2025-03-01 00:00:00 ~

2025-03-31 23:59:59

查询

返回

GCP药房2号冰箱

区间内最高温: 5.57°C


区间内最低温: 3.82°C

探头编号: 0416

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱2

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱2

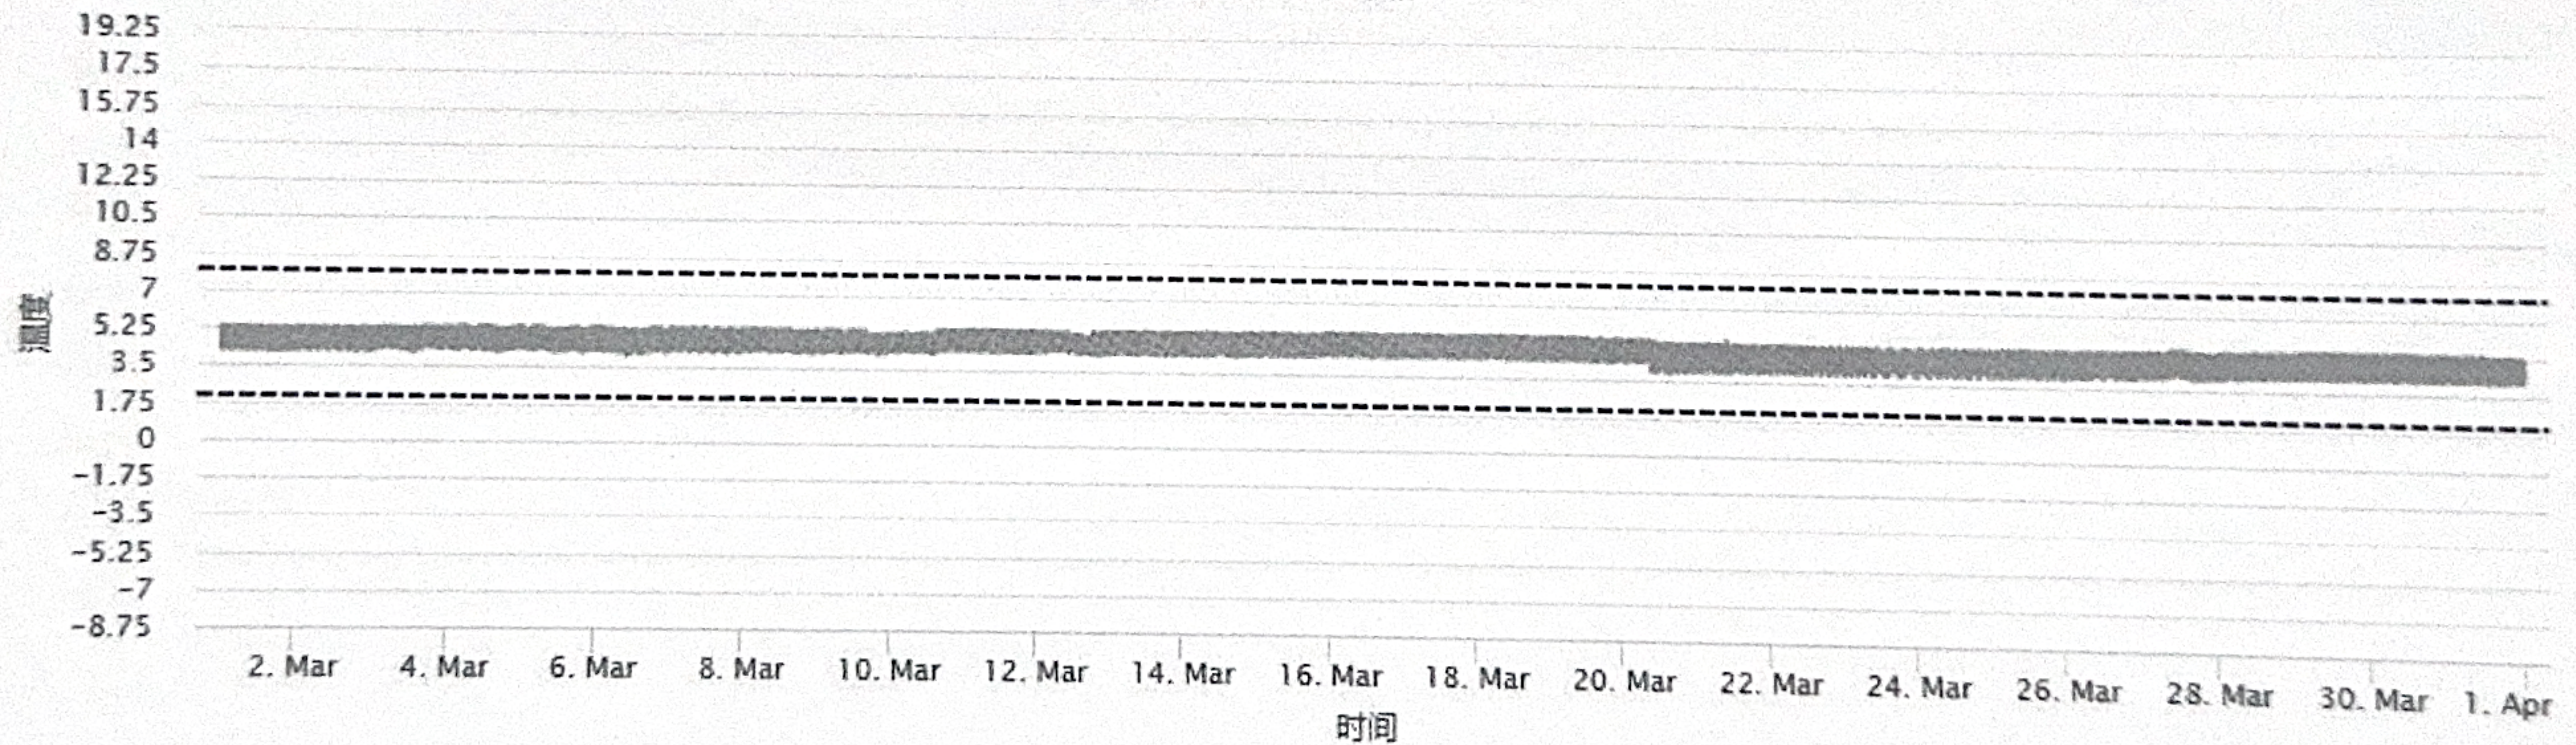

0416

Handwritten signature and date: 2025.4.1

Highcharts.com